

# Thermal Hotel Visegrád Rt.

2025 Visegrád, Lepence völgy 1213 hrsz  
Telefon: (06 26) 801 990 Telefon/fax: (06 26) 801 997  
E-mail: igazgatas@thv.hu

## JEGYZŐKÖNYV

**Felvéve:** 2008. október 2.-án a Thermal Hotel Visegrád Műszak bázisán

**Tárgy:** A MRAZ-SYSTEM TECHNOLOGY fizikális vas- és vízkezelő technológiai alkalmazásához szükséges berendezés próbaüzemi lezáró vizsgálata.

|                      |                |                                 |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Jelen vannak:</b> | Rosta János    | Activesystem Kft.               |
|                      | Koller György  | THV műszaki vezető              |
|                      | Sáros András   | THV vízgépész csoportvezető     |
|                      | Dr. Kiss Péter | Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda |
|                      | Körmendi Tibor | Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda |

Az ACTIVE SYSTEM KFT. által 2008. április 7.-én szállított MRAZ-SYSTEM TECHNOLOGY fizikális vas- és vízkezelő technológia alkalmazásához szükséges berendezés próbaüzemét követően az élménymedence hőcserélőjét és vízforgató homokszűrőjét megbontottuk, megállapítottuk, hogy a szállító a szerződésben meghatározott feltételeknek eleget tett, nevezetesen sem a hőcserélőn sem a homokszűrőn kristályos vízkő kiválás nem tapasztalható.


Ezzel a szállító a szerződésben meghatározott visszavásárlási garancia feltételének eleget tett.

Ezen jegyzőkönyvet az ACTIVE SYSTEM KFT. referenciaként felhasználhatja.

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.

**Melléklet:** Szerelési jegyzőkönyv másolata.


k. m. f.



Rosta János  
Activesystem Kft.



Koller György  
THV műszaki vezető



Dr. Kiss Péter  
Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda



Sáros András  
THV vízgépész csoportvezető



Körmendi Tibor  
Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda

## Szerelési jegyzőkönyv

**Helyszín:** Thermal Hotel Visegrád

2025 Visegrád, Lepence-völgy 1213

**Szerelés tárgya:**

A Hotel thermal vezetékeinek fizikális vízkőmentesítő készülékkel való felszerelése

**Képviselők:**

Koller György, Thermal Hotel Visegrád

Rosta János, Activesystem Kft.

**Előzmények:**

Az Activesystem kft. nevében Rosta János a Hotel felé ajánlatot adott az Ökosystem E-24T , fizikális, vegyszermentes vízkőmentesítő berendezés felszerelésére. Az elfogadott árajánlat alapján a Hotel megrendelte a készüléket.

További megállapodásként a Activesystem Kft. fél év un. visszavásárlási garanciát vállal a készülékre, amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a készülék használata során nem hozta meg az elvárt eredményt.



Az eredmény kiértékelése, kiértékelhetősége érdekében fényképek készültek a thermál hőcserélőről, melyet előzőleg a Hotel munkatársai savval vízkőmentesítettek, fémtisztára.

A felek szándéka szerint 4-5 hónapnyi működés után a hőcserélőt ismét megvizsgálják, a vízkő képződés szempontjából.


A fényképek mellékelve.

**Szerelés időpontja:** 2008 április 7.


**Fényképek a hőcserélőről:**

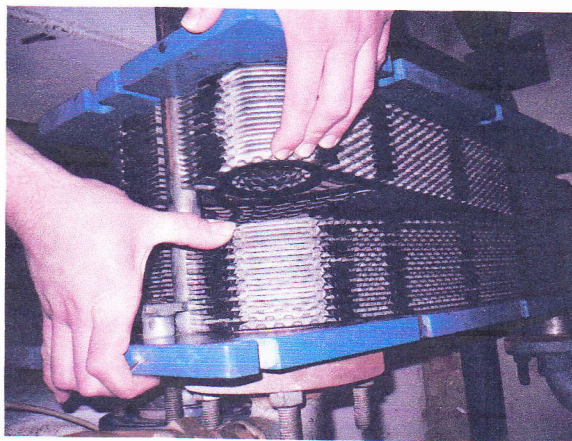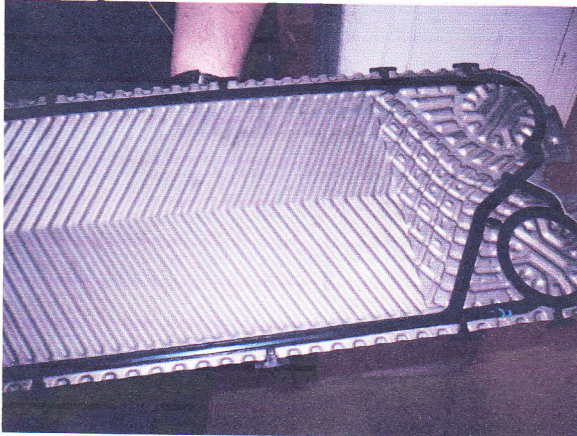



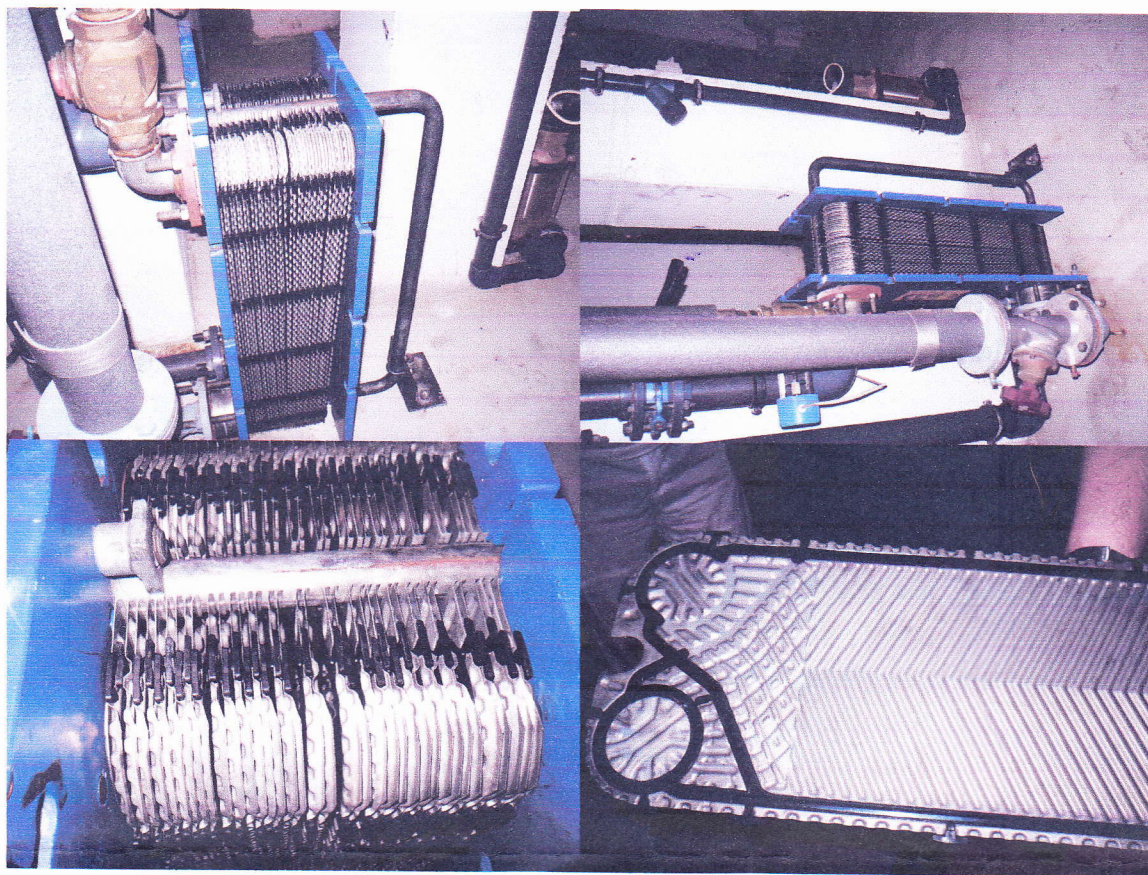

## Fényképek felszerelt készülékről:

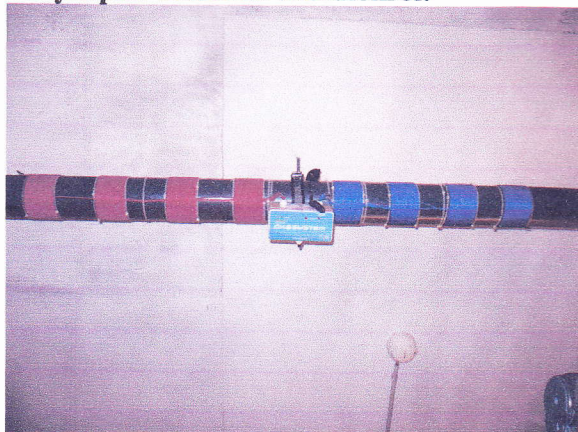

A képen még nem látszik, de a 230V-os hálózati csatlakozás is kiépítésre került, a Hotel szakembere által. A készülék folyamatos tápellátásáról a Hotel gondoskodik.

## Fontos!

A készülék rendeltetés szerinti működését három LED dióda kontrolálja. A zöld színű jelzi, hogy a tápellátás rendben, a két piros, pulzáló fény pedig a működést jelzi. Kérjük ezeknek a jelzéseknek a meglétét rendszeresen ellenőrizték!

2008. április 7.

ACTIVE SYSTEM  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
1135 Budapest, Csata u. 29/B  
Adószám: 13517661-2-41  
CIB: 10700079-42803102-511000

Rosta János

THEKRAH HOTEL VISEGRAD  
2025 Visegrád, Lepence-völgy, hrsz.: 1213.  
Adószám: 12565317-2-13

Koller György